



Rapporto di prova EMC N° 10/22
Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022



Rapporto di prova EMC

N°. 10/22

SU

Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici

Committente: Comune di Monte di Procida (NA)	Prove eseguite il: 26/07/2022
	Prove eseguite presso: Comune di Monte di Procida (NA)

È vietata la riproduzione parziale di questo rapporto senza una esplicita autorizzazione scritta.

Il presente rapporto è costituito da **24** pagine

Compilato: Ing. D. Capraro 	Approvato: Prof. Gianfranco Miele 	Data di Emissione: 27/09/2022
---	---	---



Rapporto di prova EMC N° 10/22
Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022

1. GENERALITÀ	3
2. DESCRIZIONE DEL SITO DI MISURA	3
3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	3
4. METODOLOGIA DI MISURA	5
4.1 SET-UP DI MISURA.....	5
5. DETTAGLIO DELLE MISURE ESEGUITE	6
5.1 MISURE A BANDA LARGA DEL CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO NEL CAMPO DI FREQUENZE 100 KHZ – 7 GHZ	6
5.1.1 Scopo del test.....	6
5.1.2 Strumentazione / Attrezzature	6
5.1.3 Descrizione delle misure	6
5.1.4 Incertezza di misura	6
5.1.5 Risultati di misura	7
ALLEGATO A: FOTO	8
ALLEGATO B: CERTIFICATI DI TARATURA DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI.....	14

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_ F488 - 01 - 00163335 - Ingresso - 13/10/2022 - 10:10

g *gll*



Rapporto di prova EMC N° 10/22
Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022

1. Generalità

Il presente rapporto di prova contiene la documentazione relativa alle misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici in alta frequenza eseguite presso **il Comune di Monte di Procida (NA)**.

2. Descrizione del sito di misura

Il territorio del Comune di Monte di Procida è situato in corrispondenza delle coordinate 40°48'N 14°03'E e si estende su una superficie di circa 3,65 km², con una densità abitativa per km² di 3514 abitanti. L'area presenta un andamento altimetrico molto variabile con un quota media di 63 m s.l.m. Sul territorio urbano sono dislocati diversi edifici pubblici (principalmente scuole ed uffici comunali) da ritenersi come aree "sensibili" o di "pregio", coerentemente alle definizioni fornite nel "Regolamento Comunale per la localizzazione e l'autorizzazione all'esercizio di impianti di trasmissione broadcast e di telefonia cellulare e per le attività di monitoraggio dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici tra 0 e 300 GHz".

3. Documenti di riferimento

1	DPCM 8 luglio 2003	Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
2	DPCM 8 luglio 2003	Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
3	DLgs. del 2 Dicembre 2014	Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.
4	DLgs. del 18 Ottobre 2012	Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese: Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali.
5	Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999	RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.
6	CEI 211-7 (Ed. 2001)	Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz-3 GHz, con riferimento all'esposizione umana.
7	CEI 211-10; V1 (01-2004)	Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza. Appendice H: Metodologie di misura per segnali UMTS.



Rapporto di prova EMC N° 10/22
Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022

8	CEI 211-7/E (11-2019)	Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300GHz, con riferimento all'esposizione umana. Appendice E: Misura del campo elettromagnetico da Stazioni Radio Base per sistemi di comunicazione mobile (2G,3G,4G).
9	Regolamento Comunale di Monte di Procida	Regolamento Comunale per la localizzazione e l'autorizzazione all'esercizio di impianti di trasmissione broadcast e di telefonia cellulare e per le attività di monitoraggio dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici tra 0 e 300 GHz

G *PM*



4. Metodologia di misura

4.1 Set-up di misura

Le misure sono state eseguite secondo lo schema riportato in Fig. 1 in accordo con la guida CEI 211-7.

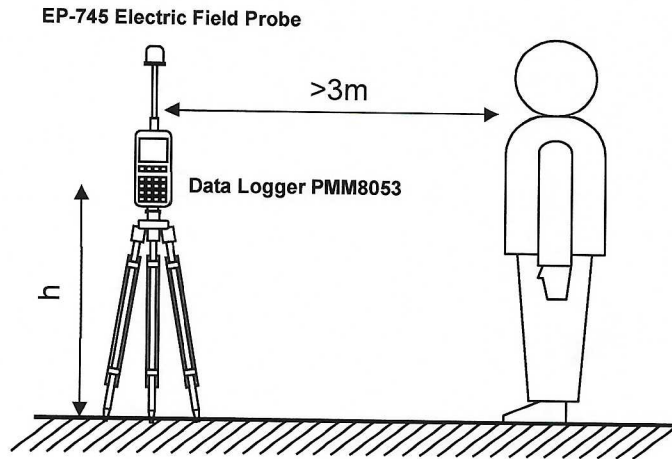


Figura 1: Set-up della misura del campo elettrico nella banda 100kHz÷7GHz.

Nella banda 100 kHz – 7 GHz e per le misure a banda larga, la catena di misura è costituita da una sonda isotropica di campo elettrico direttamente montata sullo strumento data logger. Si è proceduto alla raccolta dei dati, registrando la data, la posizione esatta del punto in cui si effettuava la misurazione, il risultato numerico della misurazione.



5. Dettaglio delle misure eseguite

5.1 Misure a banda larga del campo Elettrico e Magnetico nel campo di frequenze 100 kHz – 7 GHz

5.1.1 Scopo del test

Scopo del test è la misura dell'ampiezza del campo elettromagnetico nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 7 GHz, prodotto dalle apparecchiature impiegate nei settori industriali, delle radiodiffusioni, delle telecomunicazioni e della ricerca.

5.1.2 Strumentazione / Attrezzature

Tabella 4 - Strumentazione utilizzata

Strumento	Modello	Serial Number
Sonda di campo elettrico	EP-745	000WX90810
Misuratore di campo	PMM 8053	0220J10439

La sonda di campo elettrico EP-745 è un sensore isotropico che consente la rilevazione di campi elettrici nella banda di frequenza 100 kHz-7 GHz.

Lo strumento effettua misure a banda larga ed ha una portata 0.03 V/m – 300 V/m.

I certificati di taratura della strumentazione utilizzata sono depositati presso il Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

5.1.3 Descrizione delle misure

Sono state effettuate misure a banda larga in diversi punti dello stabile selezionati di concerto con l'ufficio tecnico del comune e ritenuti di maggiore interesse sia da un punto di vista pratico che in relazione alle zone "sensibili" o di "pregio", ed in maniera tale da ricoprire tutta l'area di interesse sotto indagine. Le misure sono state effettuate utilizzando la sonda isotropica per la misura del valore efficace del campo elettromagnetico nell'intervallo di frequenze 100 kHz – 7 GHz.

La distanza tra la sonda di campo e le eventuali superfici metalliche presenti nelle vicinanze è stata mantenuta sempre superiore ad 1 m; inoltre anche la distanza tra operatore e sonda è stata sempre maggiore di 3 m. Ciò allo scopo di assicurare che le misure effettuate non risentano di perturbazioni dei campi dovute alla vicinanza di masse metalliche estranee o di campi elettrici e magnetici parassiti.

Il risultato di misura ottenuto rappresenta il valore medio delle singole registrazioni, ognuna delle quali aveva una durata di 6 minuti.

5.1.4 Incertezza di misura

L'incertezza per la misura del campo elettrico è stata valutata ad una frequenza di 50 MHz ed ampiezza 20 V/m del segnale di ingresso. Il valore espresso in forma relativa percentuale è $\pm 9\%$ assumendo un livello di confidenza del 95%.



Rapporto di prova EMC N° 10/22
Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022

5.1.5 Risultati di misura

I risultati delle misure effettuate sono riportati nella tabella 1.

Tabella 1: Misure a banda larga effettuate il giorno 26-07-2022

Punto	Rif.	E[V/m]	Note	Valore di attenzione [V/m]
1	Via Panoramica – Casa COPPOLA	0,41	Foto 1	6
2	ICS Americo Vespucci – Parcheggio posteriore	0,37	Foto 2	6
3	Scuola elementare – Plesso TORRIONE	0,01	Foto 3	6
4	Largo VII Luglio	0,11	Foto 4	6
5	Scuola elementare CORRICELLA	0,06	Foto 5	6
6	Piazza S. Antonio	0,37	Foto 6	6
7	Scuola elementare – Corso Garibaldi - Palestra	0,71	Foto 7	6
8	Scuola elementare – Corso Garibaldi	1,57	Foto 8	6
9	MILISCOLA - Parcheggio	0,45	Foto 9	6
10	MILISCOLA – Parcheggio ingresso spiaggia	1,31	Foto 10	6
11	MILISCOLA – (Presso locale TIBIDABO)	1,36	Foto 11	6
12	MILISCOLA – (Presso locale TIBIDABO)	1,60	Foto 12	6
13	ASL NA 2	0,19	Foto 13	6
14	Scuola elementare Torre Gaveta	0,01	Foto 14	6
15	Scuola elementare CAPPELLA	0,20	Foto 15	6
16	MILISCOLA – Parcheggio nuovo	0,01	Foto 16	6
17	Via Bellavista – Casa privata: Cannello 1	1,31	Foto 17	6
18	Via Bellavista – Casa privata: Cannello 2	1,51	Foto 18	6
19	Via Bellavista – Casa privata: giardino	1,22	Foto 19	6

7/24



Rapporto di prova EMC N° 10/22
Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_F488 - 01 - 00163335 - Ingresso - 13/10/2022 - 10:10

Allegato A: Foto

8/24



Rapporto di prova EMC N° 10/22
Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_ F488 - 01 - 0016335 - Ingresso - 13/10/2022 - 10:10

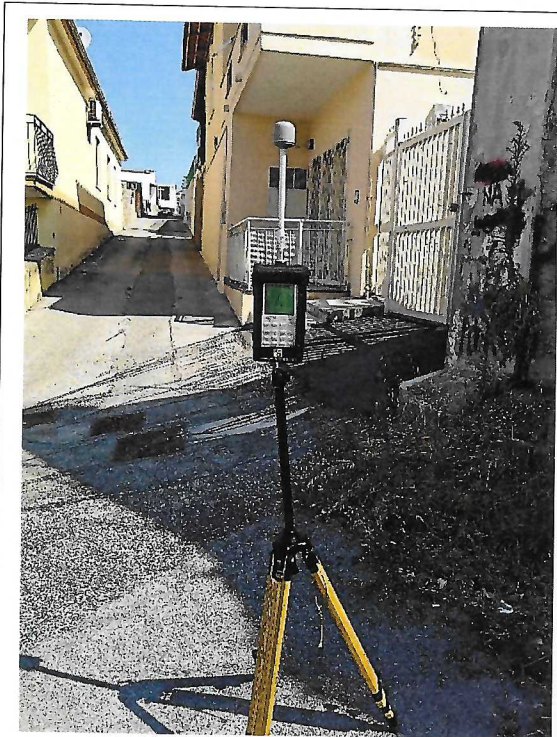


Foto 1

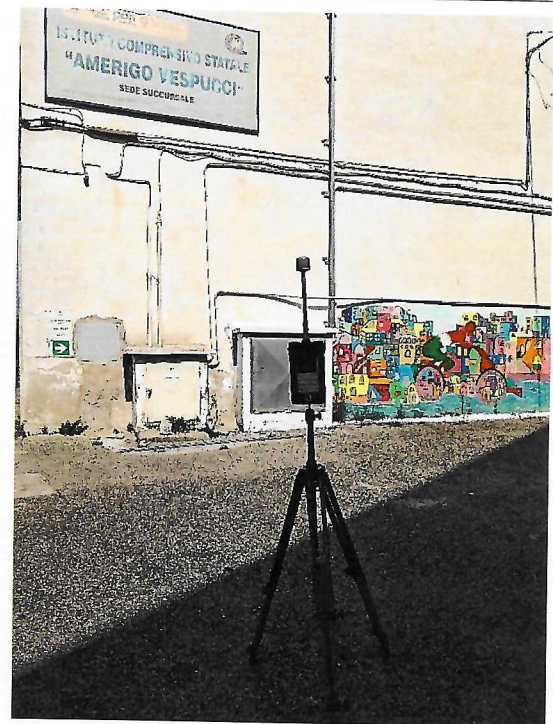


Foto 2

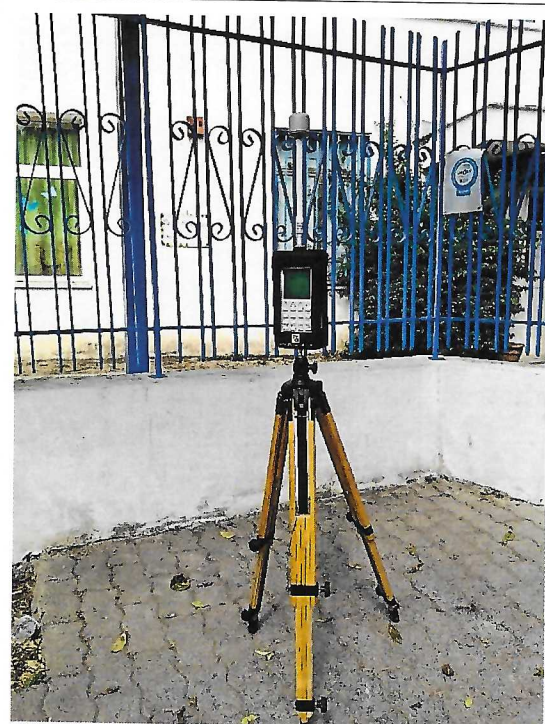


Foto 3



Foto 4

9/24

G. Jull



Rapporto di prova EMC N° 10/22
Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022



Foto 5



Foto 6



Foto 7

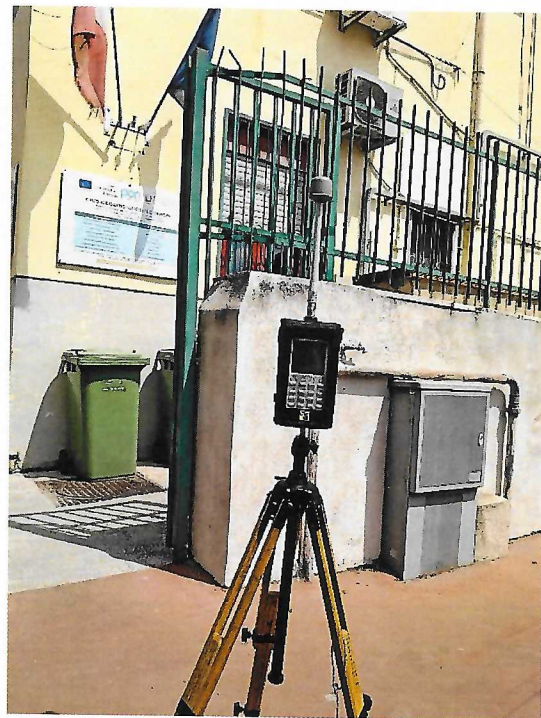


Foto 8

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_ F488 - 01 - 00163355 - Ingresso - 13/10/2022 - 10:10



Rapporto di prova EMC N° 10/22
Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022



Foto 9

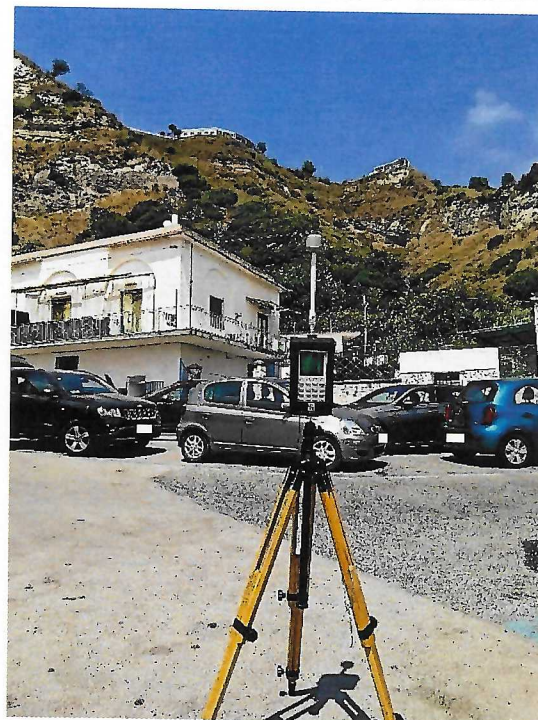


Foto 10



Foto 11

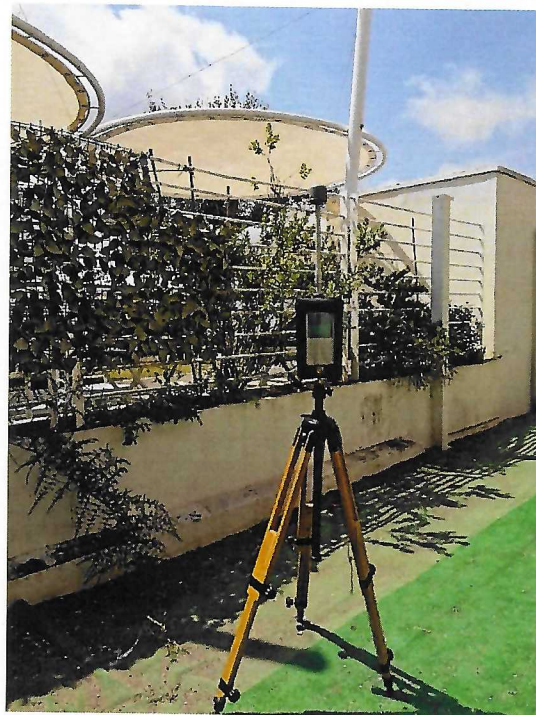


Foto 12



Rapporto di prova EMC N° 10/22
Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_ F488 - 01 - 0016335 - Ingresso - 13/10/2022 - 10:10



Foto 13

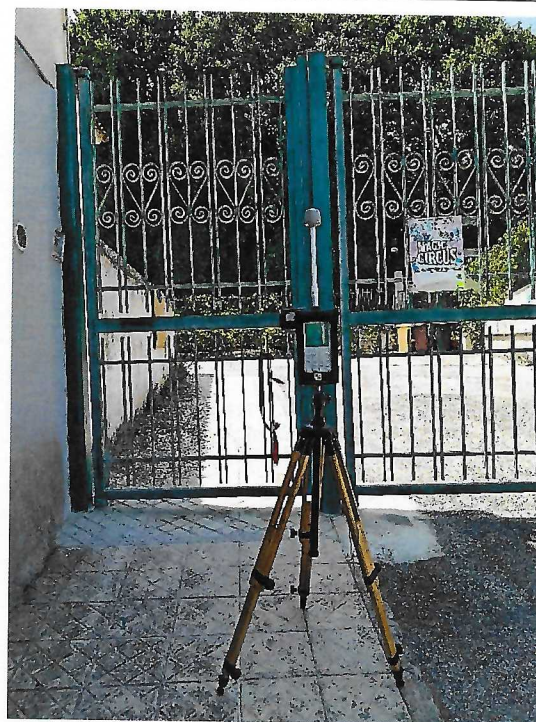


Foto 14



Foto 15



Foto 16



Rapporto di prova EMC N° 10/22
Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022

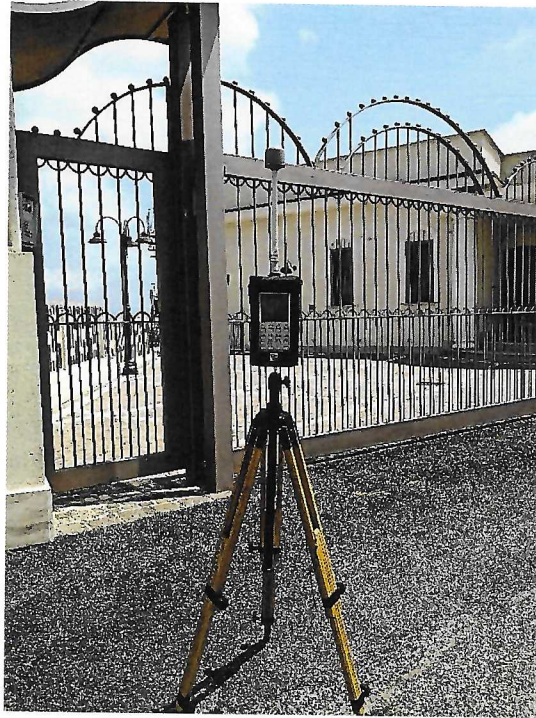


Foto 17



Foto 18



Foto 19



Rapporto di prova EMC N° 10/22
Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022

ALLEGATO B: Certificati di taratura degli strumenti utilizzati

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_F488 - 01 - 00163335 - Ingresso - 13/10/2022 - 10:10

14/24



Rapporto di prova EMC N° 10/22
 Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
 Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022



MPB s.r.l.
 Tel. +39 06 41002764
 Fax. +39 06 41006653
 P.I.C. P. 094 0291105
 Via Tommaso Grossi, 14
 04010 Cassino (FR) - Italy
 Cap. Soc. € 10.000,00 euro

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Item	Field Meter
Manufacturer	NARDA S.T.S. / PNM
Model	8053
Serial number	0270J1043B
Calibration procedure	INTERNAL PROCEDURE MT-1001-STD
Date(s) of measurements	2021-10-01
Date of emission	2021-10-01
Result of calibration	MEASUREMENT RESULTS WITHIN SPECIFICATIONS
Certificate number	21-S-12649

This document displays the procedure and the instrumental chain used to verify the compliance of the equipment under calibration to the technical characteristics required. The results shown in the next pages comes with the traceability chain of the laboratory and the related calibration certificates in their course of validity. Uncertainty declared in this document has been determined in compliance with the document EA-4/02 Expression of uncertainty of Measurement in Calibration and is expressed with a covering factor k=2, corresponding to a confidence level of about 95%.

Person in charge
 Jan Bull Wilkinson

Measurement operator
 ing. Marco Soragni





Rapporto di prova EMC N° 10/22
 Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
 Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022



MPB s.r.l.
 Tel. +39 08 41390744
 Fax. +39 08 41390655
 P.I.C.T. 0545291089
 P.zza Telespagnolo 75/bis
 Via Cassano Perini, 401/42 - 30131 Roma
 Cap. Soc. It. - Vat. 100.000,00 euro

LABORATORY CHAIN OF TRACEABILITY

The following table shows the equipment used for this calibration procedure along with the reference list for traceability

Equipment	Standard	Model	Calibration
Signal Generator	Frequency	Agilent N6183A	LAT 019 60168
Function/Arbitrary Waveform Generator	Frequency	Rigol DG402	LAT 019 60177
Multimeter	A.C. Voltage	Hewlett Packard 34401A	LAT 019 60197
Power Sensor	R.F. Power	Agilent U2004A	LAT 019 60173
Power Sensor	R.F. Power	Agilent U2004A	LAT 019 60175
Power Sensor	R.F. Power	Agilent U2000A	LAT 019 60179
Directional Coupler	R.F. Power	Agilent 7720-001	LAT 019 60194
Directional Coupler	R.F. Power	Wentstone 08110-10	LAT 019 60188
20dB attenuator 7mm	Attenuation	Mini-Circuits BW-N20WS+	LAT 019 60183
30dB attenuator 7mm	Attenuation	Mini-Circuits UNAT-30+	LAT 019 60184
30dB attenuator 7mm	Attenuation	Mini-Circuits UNAT-30+	LAT 019 60185
30dB attenuator 7mm	Attenuation	Mini-Circuits UNAT-30+	LAT 019 60186
30dB attenuator 7mm	Attenuation	Mini-Circuits UNAT-30+	LAT 019 60187
Double Guide Horn Antenna	-	ETS Lindgren 3116B	UKAS 2020010177-1
Electric Field Probe	Electric Field	NARDA S.T.S. EP-603	LAT 008 00605791E

The present certificate may not be produced other than full except with the prior written permission of the issuing center.

Calibration certificates are not valid without a signature.

Certificate n. 21-S-12649

Page 2 of 3



16/24

[Handwritten signatures]

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_F488 - 01 - 0016335 - Ingresso - 13/10/2022 - 10:10



Rapporto di prova EMC N° 10/22
 Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
 Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022



MPB s.r.l.
 Tel. +39 081 41220184
 Fax. +39 081 41220282
 P.I.C.T. 054 15241709
 Via S. Antonino 16, 00100
 Via Cassino Merid. 400402 - 00131 Roma
 Cap. Soc. It. Var. 100.000,00 euro

CALIBRATION UNCERTAINTY

The uncertainty stated in this document does not take into account the long term stability of the monitor. For the purpose of this certificate the expanded uncertainties are given below.

Domain	Uncertainty
Voltage reference	12%

MEASUREMENT CONDITIONS

All the instruments considered in the chain, comprising the equipment under calibration, were turned on at least 15 minutes (or the minimum warm-up time stated in the manual, if present) to avoid any thermal drift.
 The environmental conditions of temperature and relative humidity were monitored during the entire calibration procedure.

CALIBRATION

The following tests were made on the instrument to ensure its full functionality and performance.

Test	Result
Power-on	PASS
Serial interface	PASS
Optical interface	PASS
Probe recognition	PASS
Internal voltage reference error	< 1%
Battery performance	PASS

The present certificate may not be produced other than full except with the prior written permission of the issuing center.

Calibration certificates are not valid without a signature.

Certificate n. 21-S-12646

Page 3 of 3



17/24

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_F488 - 01 - 0016335 - Ingresso - 13/10/2022 - 10:10



Rapporto di prova EMC N° 10/22
 Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
 Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022



MPB s.r.l.
 Tel. +39 081 4101744
 Fax. +39 081 4101889
 P.I.C.T. 08142293028
 P.I.A. Fascicolo Tribunale
 Via Giacomo Pansa, 48/49 - 810151 Nola
 Cap. Soc. Im. var. 100.000,00 euro

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Item	Electric Field Probes 0.10 MHz - 7000.00 MHz
Manufacturer	NARDA S.T.S. / PMA
Model	EP 745
Serial number	0004/000610
Calibration procedure	INTERNAL PROCEDURE EP-1000 STD
Date(s) of measurements	2021-10-01
Date of emission	2021-10-01
Result of calibration	MEASUREMENT RESULTS WITHIN SPECIFICATIONS
Certificate number	21-S-12550

This document displays the procedure and the instrumental chain used to verify the compliance of the equipment under calibration to the technical characteristics required. The results shown in the next pages comes with the traceability chain of the laboratory and the related calibration certificates in their course of validity. Uncertainty declared in this document has been determined in compliance with the document EA-4/02 Expression of uncertainty of Measurement in Calibration and is expressed with a covering factor k=2, corresponding to a confidence level of about 95%.

The measurement procedure and the instrumental chain used to obtain the results shown in this document are compliant with IEC61010 Std 1309 Standard for Calibration of Electromagnetic Field Sensors and Probes, Excluding Antennas, from 9 kHz to 40 GHz. The measurement results are determined by the comparison with traceable standards.

Person in charge
 Jan Sals Wilmsen

Measurement operator
 Ing. Marco Bonagi

The present certificate may not be produced other than full, except with the prior written permission of the issuing center.

Calibration certificates are not valid without a signature.

Certificate n. 21-S-12550

Page 1 of 7



18/24

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_F488 - 01 - 0016335 - Ingresso - 13/10/2022 - 10:10



Rapporto di prova EMC N° 10/22
Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022



MPB S.r.l.
Tel. +39 081 4200744
Fax. +39 081 4200680
P.I.C. n. 08170910203
70044 Torre Annunziata, 150000
Via S. Antonio, 400402 - 72011 Nardò
Cap. Soc. in Val. 100.000,00 euro

LABORATORY CHAIN OF TRACEABILITY

The following table shows the equipment used for this calibration procedure along with the reference list for traceability

Equipment	Standard	Model	Calibration
Signal Generator	Frequency	Agilent N5183A	LAT 019 60166
Function/Arbitrary Waveform Generator	Frequency	Rigol DG402	LAT 019 60177
Multimeter	A.C. Voltage	Heathkit Packard 34401 A	LAT 019 60197
Power Sensor	R.F. Power	Agilent U2004A	LAT 019 60173
Power Sensor	R.F. Power	Agilent U2004A	LAT 019 60175
Power Sensor	R.F. Power	Agilent U2000A	LAT 019 60179
Directional Coupler	R.F. Power	Agilent 7720-001	LAT 019 60194
Directional Coupler	R.F. Power	Wentstone CB110-10	LAT 019 60188
20dB attenuator 7mm	Attenuation	Mini-Circuits BW-N20W5+	LAT 019 60183
30dB attenuator 7mm	Attenuation	Mini-Circuits UNAT-30+	LAT 019 60184
30dB attenuator 7mm	Attenuation	Mini-Circuits UNAT-30+	LAT 019 60185
30dB attenuator 7mm	Attenuation	Mini-Circuits UNAT-30+	LAT 019 60186
30dB attenuator 7mm	Attenuation	Mini-Circuits UNAT-30+	LAT 019 60187
Double Guide Horn Antenna	--	ETS Lindgren 3116B	UKAS 2020010177-1
Electric Field Probe	Electric Field	NARDA S.T. S. EP 603	LAT 008 00605791E

The present certificate may not be produced other than full except with the prior written permission of the issuing center.
Calibration certificate is not valid without a signature.

Certificate n. 21-S-12650

Page 2 of 7



19/24



Rapporto di prova EMC N° 10/22
Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022



MPB s.r.l.
Tel. +39 08 41300744
Fax. +39 08 41300670
P. U.O.P. 084-000000
Pia. Telemagico, 10/000
Via Giacomo Pezzoli, 400/00 - 00121 Roma
Cap. Soc. Irt. Var. 100.000,00 euro

METHOD OF CALIBRATION

The calibration procedure of a field strength monitor requires the generation of an electromagnetic field of a known strength, frequency and polarization. This field is called reference field.

The degree of knowledge of the characteristics of the field is directly related to the environment where it is generated; if it's possible to have the field propagate in an almost-plane wave configuration then the profile can be easily monitored through analytic calculus or reference standard.

The low frequency field (up to 300MHz) is generated inside a square section TEM cell with side of 60cm. The high frequency field (up to 40GHz) is generated inside a full anechoic chamber, through a multi-antenna radiating system.

In both cases, the probe is aligned so that the shaft is perpendicular to the measured field (see IEEE 1309 4.2.2.3 Physical minor axis alignment) in order to minimize the error introduced by the coupling between the shaft and the electromagnetic wave. Once the probe has been positioned and a field is established the field probe is rotated 360° around the physical minor axis. The orientation, with respect to the incident field at the maximum response, is used for the calibration.

CALIBRATION UNCERTAINTY

The uncertainty stated in this document does not take into account the long term stability of the monitor. For the purpose of this certificate the expanded uncertainties are given below.

Domain	Uncertainty
Frequencies up to 300MHz	12%
Frequencies from 300MHz to 3000MHz	16%
Frequencies from 3000MHz to 7000MHz	21%

MEASUREMENT CONDITIONS

All the instruments considered in the chain, comprising the equipment under calibration, were turned on at least 15 minutes (or the maximum warm up time stated in the manual, if present) to avoid any thermal drift.

The environmental conditions of temperature and relative humidity were monitored during the entire calibration procedure.

The present certificate may not be produced other than full except with the prior written permission of the issuing center.
Calibration certificates are not valid without a signature.

Certificate n. 21-S-12650

Page 3 of 7



20/24



Rapporto di prova EMC N° 10/22
 Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
 Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022



MPB s.r.l.
 Tel. +39 08 41062744
 Fax. +39 08 41000950
 P.I.C.F. 09415091010
 P.le. Telemaggio 1, 84010
 Via Giacomo Pansa, 4/2440 - 84011 Rocca
 Cap. Soc. It. 500.000,00 euro

FREQUENCY FLATNESS

Frequency flatness calibration confronts the field value shown by the equipment under test with the reference field at different frequencies.

The field generated at frequencies below 300MHz is obtained through the propagation of a TEM mode inside a TEM cell.

The field strength generated inside a TEM cell with a distance d between the outer and inner conductor, powered from a Pnet and loaded on an impedance ZTEM is given by the relation (Myron L. Crawford: Generation of Standard EM Fields Using TEM Transmission Cells, November 1974):

$$E_{max} = \sqrt{\frac{P_{net}}{Z_{TEM}}} \cdot \frac{1}{d}$$

The determination of the field through mathematical means complies with IEEE Std 1309 Method B (see IEEE Std 1309 4.1 Calibration Methods).

Field generated at frequencies above 400MHz is obtained through the propagation of a plane wave inside a full anechoic chamber. The shielded enclosure surrounding the anechoic environment ensures that the field generated inside a specific volume (called quiet zone) is known and the field strength measurement is repeatable. The reference field strength is measured through a calibrated probe, and complies with IEEE Std 1309 Method A (see IEEE Std 1309 4.1 Calibration Methods).

This calibration procedure determines a correction factor to be used in measurements. The actual field can be obtained by multiplying the measured field value with the correction factor. The following results were obtained from the measurements:

Frequency [MHz]	Reference Field [V/m]	Measured Field [V/m]	Correction Factor
0.1000	5.0000	5.4700	1.0940
0.2000	5.0000	5.4400	1.0880
0.5000	5.0000	5.3300	1.0660
1.0000	5.0000	5.0000	1.0000
2.0000	5.0000	5.2300	1.0460
5.0000	5.0000	5.3700	1.0740
10.0000	5.0000	5.2500	1.0500
15.0000	5.0000	5.3400	1.0680
20.0000	5.0000	5.3200	1.0640
50.0000	5.0000	5.4000	1.0800
100.0000	5.0000	5.4400	1.0880
150.0000	5.0000	5.4400	1.0880
200.0000	5.0000	5.4400	1.0880
500.0000	5.0000	5.3400	1.0680
1000.0000	5.0000	5.3400	1.0680
2000.0000	5.0000	5.3400	1.0680
5000.0000	5.0000	5.3400	1.0680
10000.0000	5.0000	5.3400	1.0680
20000.0000	5.0000	5.3400	1.0680
50000.0000	5.0000	5.3400	1.0680
100000.0000	5.0000	5.3400	1.0680
200000.0000	5.0000	5.3400	1.0680
500000.0000	5.0000	5.3400	1.0680
1000000.0000	5.0000	5.3400	1.0680
2000000.0000	5.0000	5.3400	1.0680
5000000.0000	5.0000	5.3400	1.0680
10000000.0000	5.0000	5.3400	1.0680
20000000.0000	5.0000	5.3400	1.0680
50000000.0000	5.0000	5.3400	1.0680
100000000.0000	5.0000	5.3400	1.0680
200000000.0000	5.0000	5.3400	1.0680
500000000.0000	5.0000	5.3400	1.0680
1000000000.0000	5.0000	5.3400	1.0680

The present certificate may not be produced other than full, except with the prior written permission of the issuing center.

Calibration certificates are not valid without a signature.

Certificate n. 21-S-12850

Page 4 of 7



21/24

[Handwritten signature]

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_F488 - 01 - 0016335 - Ingresso - 13/10/2022 - 10:10




Rapporto di prova EMC N° 10/22
 Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
 Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022



MPB s.r.l.
 Tel. +39 081 41372744
 Fax +39 081 41372744
 P.IVA n. 05476291023
 P.le Telespazio 75/100
 Via Cassino Merid. 400402 - 80101 Roma
 Cap. Soc. Int. Ver. 100.000,00 euro

Frequency [MHz]	Reference Field [V/m]	Measured Field [V/m]	Correction Factor
3000 - 3040	4 - 3000	4 - 3000	0 - 0,00
3400 - 3500	4 - 3000	7 - 3200	0 - 0,9500
3600 - 3800	6 - 3000	6 - 3600	0 - 0,4700
4000 - 4800	6 - 3000	5 - 3400	1 - 0,2000
4500 - 5000	4 - 3000	4 - 4400	0 - 0,3000
6000 - 8000	4 - 3000	5 - 4800	1 - 0,6000
5500 - 6000	5 - 3000	5 - 5200	0 - 0,2000
6300 - 6500	6 - 3000	5 - 6400	1 - 1,9000
6500 - 6900	4 - 3000	5 - 4800	1 - 0,8000

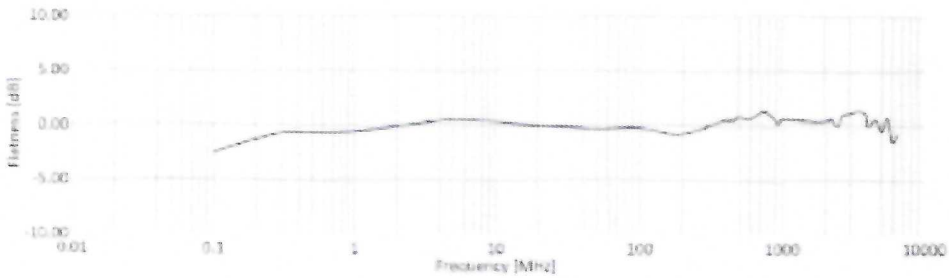

The present certificate may not be produced other than full except with the prior written permission of the issuing center.
 Calibration certificates are not valid without a signature.

Certificate n. 21-S-12660

Page 5 of 7



22/24

[Handwritten signature]

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_F488 - 01 - 0016335 - Ingresso - 13/10/2022 - 10:10



Rapporto di prova EMC N° 10/22
 Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
 Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022




MPB s.r.l.
 Tel. +39 081 41200744
 Fax +39 081 41200802
 P.I.C.F. 05410491003
 P.leo Telescopio Galileo
 Via Giacomo Peola, 403462 - 80121 Roma
 Cap. Soc. Int. Var. 100.000,00 euro

LINEARITY

E-Field measurements are obtained through the use of a series of dipoles. The RF voltage across the dipole is rectified by a diode system that suffers from linearity deviation. The probe internally compensates for this deviation through the use of correction factors. This calibration verifies the magnitude of error between an applied field and the compensated value measured by the probe. All the measurements are done at 50MHz.

Applied Field (V/m)	Measured Field (V/m)	Error (dB)
0.7450	0.9229	0.8528
0.9160	0.9876	0.4990
0.9460	0.9842	0.4130
1.0530	1.0900	0.3010
1.1810	1.2098	0.2100
1.3270	1.3502	0.1660
1.4870	1.5008	0.1150
1.6580	1.6712	0.0680
1.8720	1.8250	-0.2218
2.1010	2.0090	-0.3030
2.2570	2.0918	-0.3190
2.3670	2.0908	-0.3710
2.7360	2.7045	-0.0710
3.7060	3.7661	-0.2600
4.7060	5.7405	-0.2670
6.0010	6.9110	-0.2660
7.4910	7.2257	-0.2590
11.9110	12.0989	0.1428
16.8510	16.9112	0.0768
23.8710	23.9645	0.0908
29.8710	29.1747	0.1460
37.8660	37.7690	0.1420
47.0200	46.4268	0.0020
59.2000	62.3105	0.4960
74.5100	70.6038	0.5780
93.8300	100.2117	0.6718
118.1100	120.4900	0.5548
149.7140	155.2581	0.3740
187.2250	177.7120	-0.4530

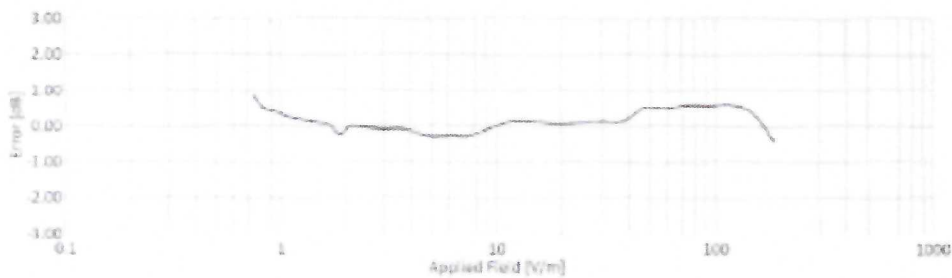

The present certificate may not be produced other than full except with the prior written permission of the issuing center.

Calibration certificates are not valid without a signature.

Certificate n. 21-S-12960

Page 6 of 7



23/24

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_F488 - 01 - 0016335 - Ingresso - 13/10/2022 - 10:10



Rapporto di prova EMC N° 10/22
 Misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici
 Presso Comune di Monte di Procida (NA)

27/09/2022



MPB s.r.l.
 Tel: +39 08 41200744
 Fax: +39 08 41200653
 P.I.C.F. 05415291003
 Polo Tecnologico Tiburtino
 Via Giacomo Perani, 400/402 - 00131 Roma
 Cap. Soc. Int. Ver. 100.000,00 euro

ISOTROPY

Isotropic E-field probes are built with multiple dipoles on different orientations. By having at least 3 dipoles placed on mutually orthogonal directions the simultaneous reading of the dipoles ensures that the field can be evaluated disregarding of the wave polarization. An example could be:


$$E_{ISOTROPIC} = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2}$$

The isotropy calibration verifies the magnitude of the error introduced by different directions of incidence of the field relatively to the probe orientation. The field is measured at different angles and the geometric mean of the values is computed. The deviation error is expressed by the following relation:

$$Deviation_{dB} = 20 \times \log_{10} \left(\frac{Measured\ Field}{Mean} \right)$$

All the measurements are done at 50MHz and 6 V/m

Angle [°]	Measured Field [V/m]	Deviation [dB]
0	5,8000	-0,1290
45	6,0200	-0,0150
90	6,2800	0,3610
135	5,9800	-0,0630
180	5,8300	-0,2940
225	6,0600	0,0410
270	6,2500	0,3210
315	6,0100	-0,0220

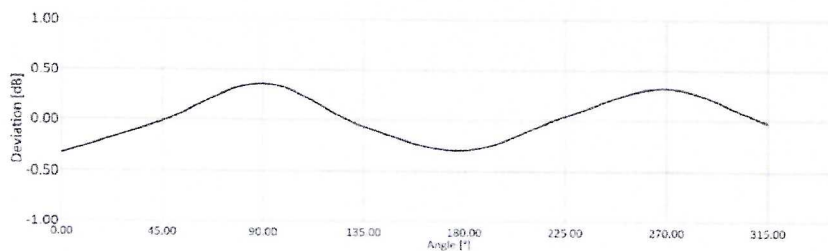

The present certificate may not be produced other than full except with the prior written permission of the issuing center.
 Calibration certificates are not valid without a signature
 Certificate n. 21-S-12650
 Page 7 of 7



24/24

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C_F488 - 01 - 0016335 - Ingresso - 13/10/2022 - 10:10